


NAPĀŤOVĀ SÚSTAVA: 3 NPE 230/400 V, 50 Hz, TN-C-S
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPĀJANIA

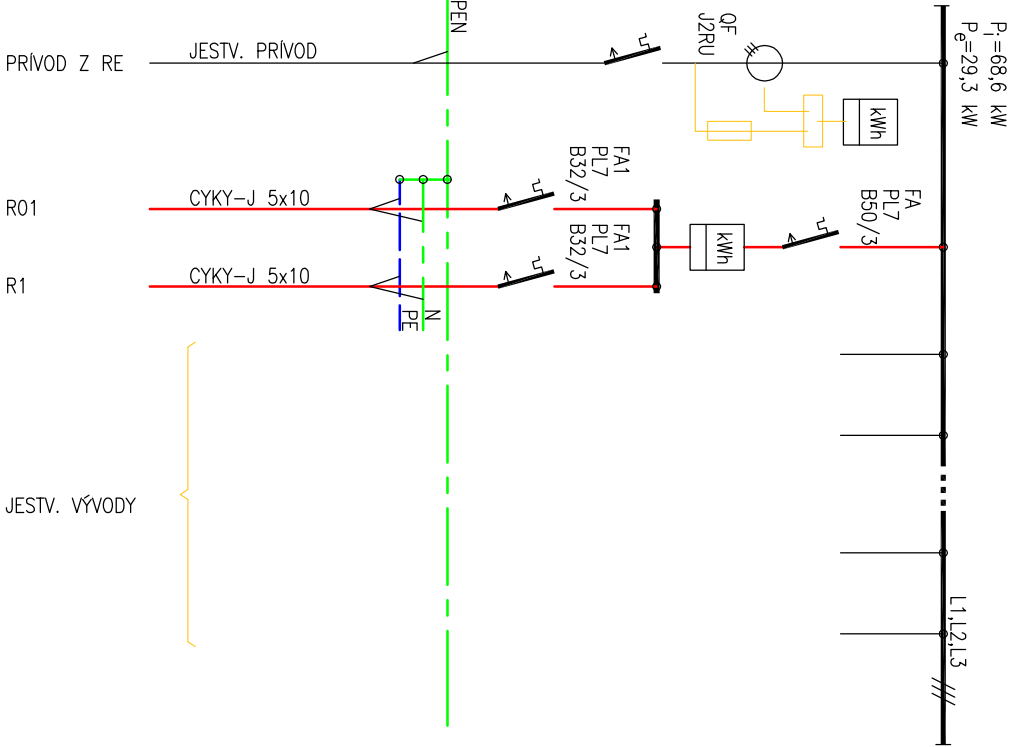

ÚPRAVA V JESTV. HR

DEMONTOVAŤ JESTV. PODRUŽNÝ ELEKTROMER
OSADIŤ 1 ks ISTIC PL7-B50/3
OSADIŤ 2 ks ISTIC PL7-B32/3
OSADIŤ A PRIPOUŤ 1 ks PODRUŽNÝ ELEKTROMER KWZ-3PHD-D63
ZA PODRUŽNÝ ELEKTROMER PRIPOUŤ NOVE 2xPL7-B32/3

INVESTOR: MČ BRATISLAVA STARÉ MESTO		MIERKA		OPRAVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BUDOVY MŮ Z MEDENEJ UL.		VYPRAC. DÁTUM	ING. STIEFLER 09.13	PROJ.EL ING. MIROSLAV STIEFLER ZNIEVSKÁ 23 851 06 BRATISLAVA	
B									
A				ÚPRAVA JESTV. HR, SCHÉMA EL. NAPĀJANIA		STUPEŇ	P		
ZMENA	PREDMET ZMENY	MENO	DÁTUM			LIST Č.	01	VÝKRES Č.	E-01