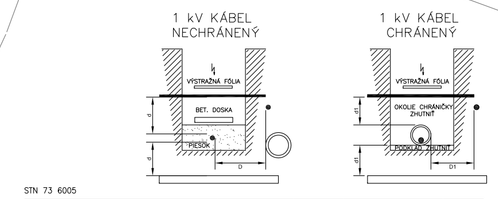

STN 73 6005

1 kV KÁBEL NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI STYKU S OSTAT. INŽ. SIEŤAMI			SILOVÉ KÁBLE			PLYNOVOD		OZNAM. KÁBLE	VODOVOD	STOKY
			1kV	22kV	35kV	NTL	STL			
SÚBEH	NECHRÁNENÝ / CHRÁNENÝ	(cm)	5	20	20	40	60	30/10	40	50
KRÍŽOVANIE	NECHRÁNENÝ / CHRÁNENÝ	(cm)	5	20	20	10	10	30/10	40/20	30

NN - káble

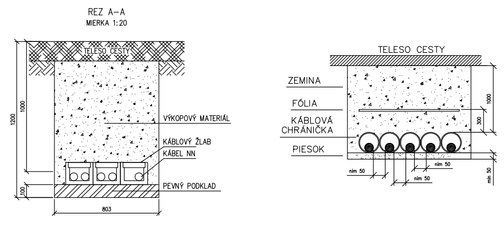

Informatívny zákres správcov sietí :

- SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44b, Bratislava
- Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava (kanalizácia)
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava (vodovod)
- Západoslovenská energetika a.s., Hraničná 14, Bratislava
- Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, Bratislava

zameraný skutočný tvar objektov
CO kryt - jeho poloha - informtívna, len na základe projektovej dokumentácie

Rozvodná sieť, ochrana

3+PEN-50Hz 400/230V/TN-C

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

PROSTREDIE:

VONKAJŠIE PRIESTORY

POŽADOVANÉ MIN. KRYTIE:

VONKAJŠIE PRIESTORY: IP43 - EL. PRÍSTROJE
IP43 - SVIETIDLÁ
IP43/20 - ROZVÁDZAČE

PROJEKT/ PROJECT

Revitalizácia vnútrobloku Slávia

(ohraničený ulicami Šancová - Bjornsonova-Povraznicka-Žilinská)

INVESTOR/ INVESTOR

Mestská časť Bratislava-Staré mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT/ RESPONSIBLE

Ing. Marek Mojto

KOORDINÁCIA PROJEKTU/ PROJECT COORDINATOR
SPRACOVATEĽ ČASTI/ SPECIAL CONSULTANT
GENERÁLNY PROJEKTANT/ ARCHITECT
HPI DESIGN MANAGER
KONTROLOVAL/ CHECKED BY

Ing. arch. Pavol Remšík
Námestie SNP 30, 81101 Bratislava
mobil:+421(0)904353149
e-mailremsik@nextwork.sk

POZNÁMKY/ NOTES

1. TÁTO DOKUMENTÁCIA JE V ČASTI ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA ARCHITEKTONICKÝM DIELOM A JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM.
2. KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.
3. PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC TERÉNU KONTROLU DIELA - DOZOR NAD ŽIVOTOVOU MAŠINY ETAPY
4. DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE PODĽA PLATNÝCH STN, TKP A PREDPISOV O BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENIACH, BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV, REŠPEKTOVAŤ STN ÚDAJE O PRÍPUSTNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ A ZABEZPEČIŤ ICH DODRŽANIE.
5. ODCHÝLKY OD PROJEKTU JE NUTNÉ PREDKLADAŤ S PROJEKTANTOM.
6. VŠETKY NOVÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC, ZMENY A ODCHÝLKY OD PROJEKTU JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM - ARCHITEKTOM.

+ 0,000 = ... m.n.m. v.s. BALT p.v

STUPEŇ PROJEKTU / PROJECT LEVEL

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

ČASŤ PROJEKTU/ PART

SO-02 Úprava vonkajších rozvodov NN

KRESLIL/ DRAWN BY

Ing. Anton Pakos

VÝKRES/ DRAWING

SITUÁCIA

MIERKA/ SCALE	*FORMÁT/ SIZE*	*DÁTUM/ DATE*
1 : 250	6xA4	08. 07. 2013

ČÍSLO VÝKRESU/ DWG NO.

E101

REVÍZIA/ REVISION	*DÁTUM/ DATE*
	08-07-13