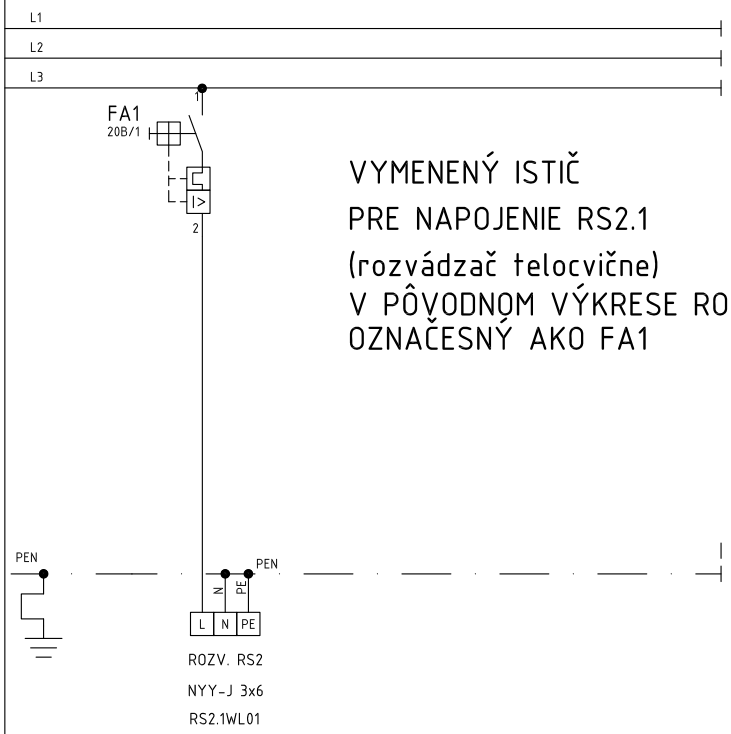

VYMENENÝ ISTIČ

PRE NAPOJENIE RS2.1

(rozvádzač telocvične)

V PÔVODNOM VÝKRESE ROZV. RS2 OZNAČESNÝ AKO FA1

Rozvodná sieť, ochrana

3+PEN~50Hz 400/230V/TN-C
1+PEN (N+PE)~50Hz 230V/TN-C-S
1+N+PE~50Hz 230V/TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

Doplnková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

PINEL
Kopčianska 65, 851 01 Bratislava
pinel@pinel.sk, www.pinel.sk

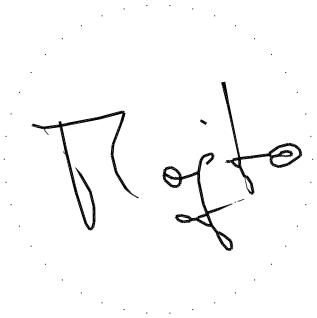

ZODP. PROJEKTANT / RESP. DESIGNER
ING. MAREK MOJTO
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER | 5182*Z*I4

HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. ARCH. KATARÍNA ŠINÁKOVÁ AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA
ING. ARCH. K. ŠINÁKOVÁ	ING.M. Mojto	L. Český	
			ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR ŠINÁKOVÁ sro MATÚŠOVA 26, 811 04 BRATISLAVA
ODBERATEL	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – STARÉ MESTO		
NÁZOV STAVBY	TELOCVIČŇA ZŠ GROSSLINGOVA		FORMÁT 1 A4 / STUPEŇ RP
			MIERKA –
MIESTO STAVBY	GROSSLINGOVA UL., BRATISLAVA		DÁTUM SPRACOVANIA 07/2014
			PROFESIA ELEKTRO
VÝKRES	DOPLNENIE ROZVÁDZAČA RS2		ZÁK. ČÍSLO / ČÍS. VÝKRESU 3