
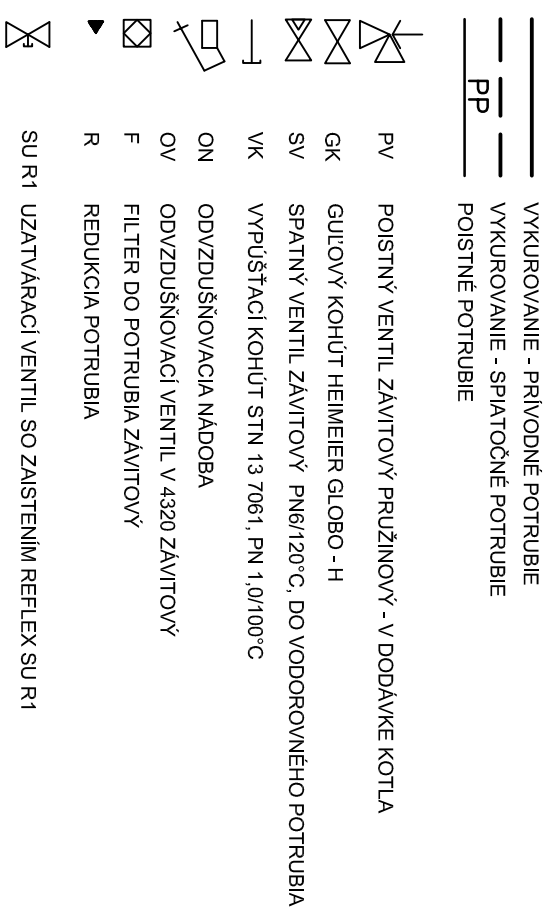


LEGENDA

1. KONDENZAČNÝ ZÁVIESNÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB162/45, MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 42,5 kW
2. ZASOBNIKOVÝ OHRIEVAČ VODY BUDERUS LOGALUX SM 200, OBSAH 200 dm³
3. TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRANOU REFLEX THERMOPRESS N 140, OBSAH 140 dm³
4. HYDRAULICKÝ VYROVŇAVAČ BUDERUS VHY 120/80, PRIETOK 5000 kg/h
5. ROZDELOVAČ A ZBERAČ DN 65 PRE 2 OKRUHY
6. RÝCHLOMONTÁŽNA SKUPINA BEZ ZMIEŠAVAČA BUDERUS HS25/4 E PLUS
7. RÝCHLOMONTÁŽNA SKUPINA SO ZMIEŠAVAČOM MEIBES FL-MK DN40, S ČERPADLOM GRUNDFOS MAGNA 40-100 F
PRIETOK 4938 kg/h, PRIET. 20K, 1 m/s
8. ÚPRAVA VODY EKURTH RESOURCES/KINETICO ERDI 08/40 PRE KOTLY S VÝMENÍKOM AL-SI
9. REGULATOR VYKUROVANIA BUDERUS LOGAMATIC 4122, KASKADOVÝ MODUL FM 456,
10. SEPARATOR KALOV REFLEX EXDIRT DN50

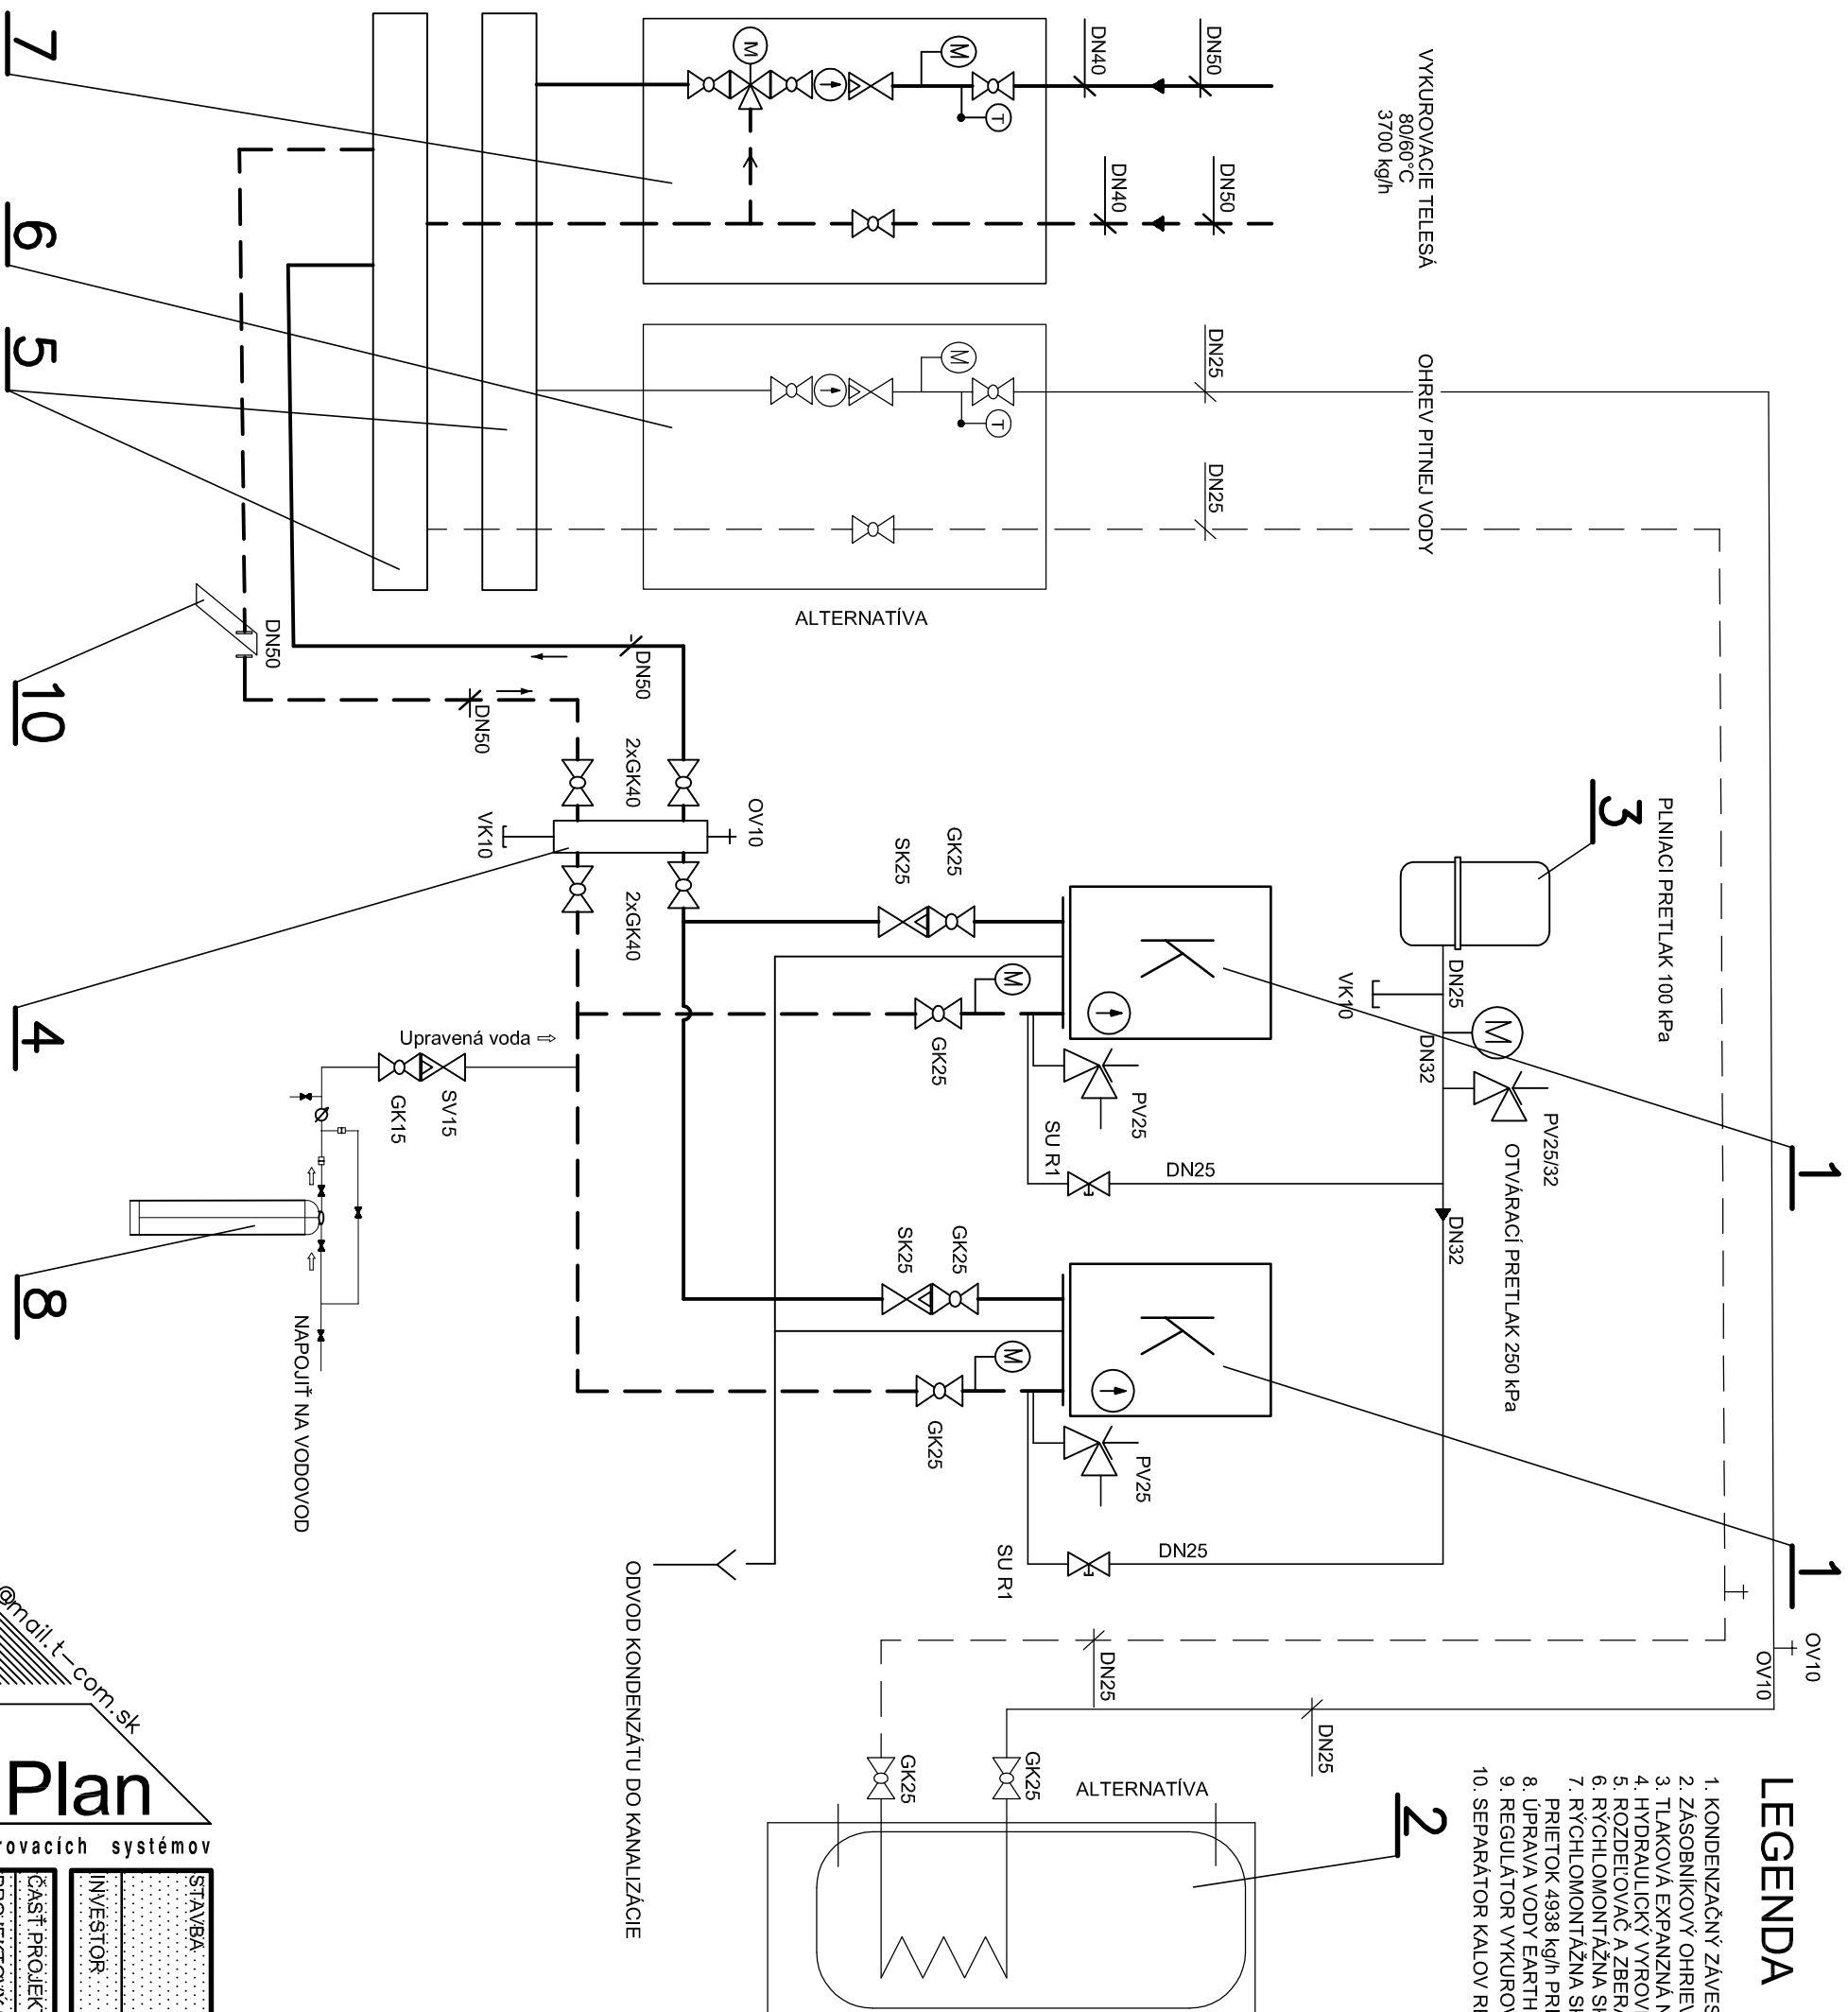

kancelária: Bottova 2, 811 09 Bratislava

STAVBA	REKONŠTRUKCIE KOTOLNE MŠ ULICA 29. AUGUSTA, BRATISLAVA
INVESTOR	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO
ČASŤ PROJEKTU	VYKUROVANIE
PROJEKTOVÝ STUPEN	PROJEKT STAVBY
NÁZOV VYKRESU	
ČÍSLO VYKRESU	HYDRAULICKÁ SCHÉMA ZAPOJENIA
VYPRACOVAL	ING. PATRIK BOŠÁCKY
	JÚL 2015

VYKUROVANIE

e-mail: techplan@mail.t-com.sk

TechPlan

projekty vykurovacích systémov

INVESTOR	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO
ČASŤ PROJEKTU	VYKUROVANIE
PROJEKTOVÝ STUPEN	PROJEKT STAVBY
NAZOV VÝKRESU	HYDRAULICKÁ SCHÉMA
ČÍSLO VÝKRESU	
VYPRACOVAL	ING. PATRIK BOŠÁCKY

HYDRAULICKÁ SCHÉMA ZAPOJENIA

ING. PATRIK BOŠÁČKY

ING. PATRIK BOŠÁCKY

JUL 2015

