


3~PE+N 50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORM.PREVÁDZKE :
- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
- OCHRANA KRYTMI,ZÁBRANAMI
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA
PROSTREDIE: (33 20 00 5-51):
VNÚTORNÉ PRIESTORY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1
VYUŽITIE OBJEKTU: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

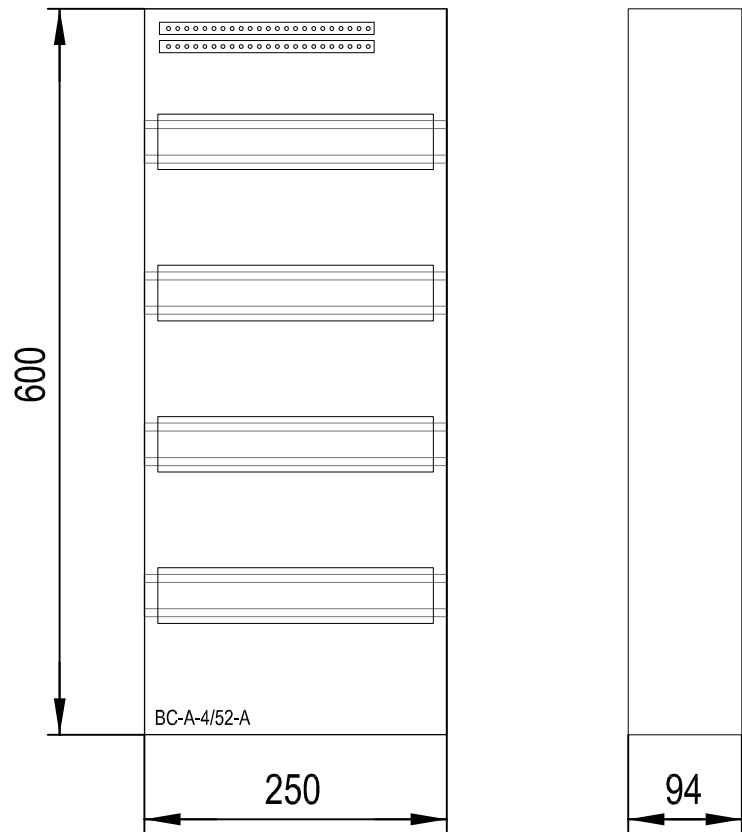

Elektroinštalácia

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|---------|
| INVESTOR: | | MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – STARÉ MESTO | | <div>DOŠKRTA s.r.o.</div> <div>Bottova 2</div> <div>811 09 Bratislava</div> <div>tel.: 02/5020 1768</div> <div>e-mail : doskrta@doskrta.sk</div> | | |
| OBJEDNAVATEL: Ing. Miroslav Kabzan | | | | | | |
| ZOD. PROJEKTANT: ELEKTROINŠTALÁCIE | Rudolf škrabák, Fedor Procházka, Ing. Karol Kažimír | | | Č. ZÁKAZKY | | 15065 |
| | | | | STUPEŇ: | | Projekt |
| | | | | DÁTUM: | | 08/2015 |
| | | | | FORMÁT: | | 2A4 |
| | | | | MIERKA: | | |
| VYPRACOVAL: | | Fedor Procházka | | | | |
| NÁZOV AKCIE | | | | KOTOLŇA - ZICHYHO PALÁC | | vykr.č. |
| | | | | VENTÚRSKA 9, BRATISLAVA | | |
| OBSAH: Rozvádzač RK | | | | | | EL-01 |
| | | | | | | |